


Energieberatung in Jülich

Gebäudetyp:	Zweifamilienhaus
Baujahr:	1973
Anlagentyp:	Standard-Heizkessel
Baujahr der Anlage:	1973
Energieträger:	Heizöl
Endenergiebedarf vor der Beratung:	295 kWh/m ² ·a
Primärenergiebedarf vor der Beratung:	336 kWh/m ² ·a



Energiebedarf vor der Beratung

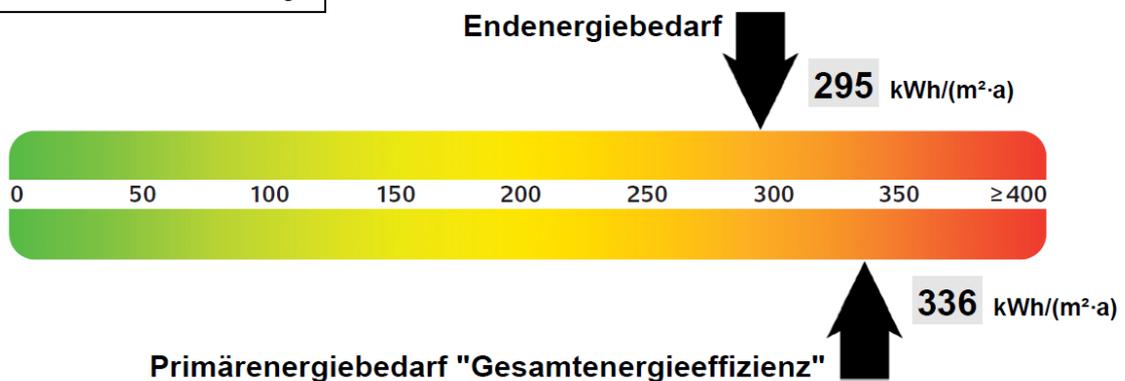

Durch die Energieberatung ermitteltes Einsparpotenzial:

Einsparpotenzial Endenergiebedarf ⇒ bis zu 59 %

Besonderheit:

Allein durch eine Erneuerung des Heizkessels ist eine Energieersparnis von 23 % möglich.