


Energieberatung in Düren

Gebäudetyp:	Zweifamilienhaus
Baujahr:	1950
Anlagentyp:	Niedertemperatur-Heizkessel
Baujahr der Anlage:	1999
Energieträger:	Heizöl
Endenergiebedarf vor der Beratung:	439 kWh/m ² ·a
Primärenergiebedarf vor der Beratung:	419 kWh/m ² ·a



Energiebedarf vor der Beratung

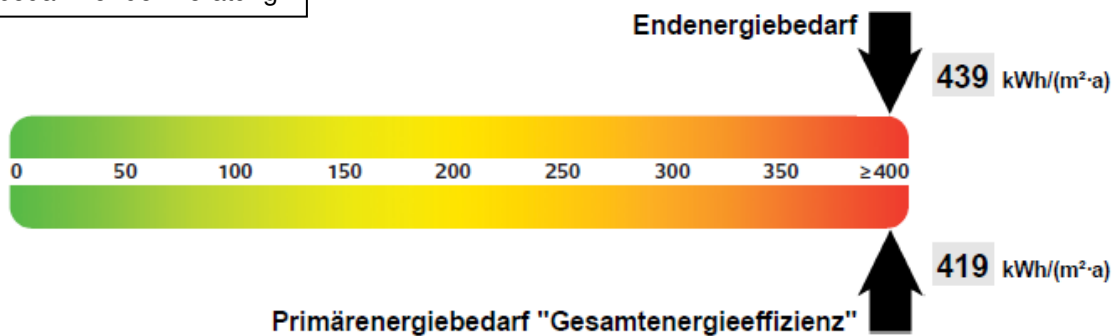

Durch die Energieberatung ermitteltes Einsparpotenzial:

Einsparpotenzial Endenergiebedarf ⇒ bis zu 65 %

Besonderheit:

Eine Einsparung im Bereich des Endenergiebedarfs von 65 % ist ohne einen Austausch der Heizungsanlage möglich.